



SANTETSU
ENGINEERING
株式会社サンテツ技研

Add-On DEPAK Series

取扱説明書

冷蔵庫鮮度保持補助電場装置

Add-On DEPAK Fresh

この度は株式会社サンテツ技研のAdd-on DEPAK Freshのサブスク（サブスクリプションサービス）をお申込みいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

本書は紛失しないようご注意ください、いつでも手にとってみる事ができる場所に保管してください。

品名	鮮度保持静電装置 Add-on DEPAK Fresh	
製品概要	冷蔵、冷凍庫内に設置し以下の機能を提供する装置。	
機能	空間に交流電場を形成し鮮度保持効果をもたらします。	
機械構成	本体	1台（電源コード含む）
	出力端子	3個（高圧線含む）

取扱説明書および取付ガイドの動画は、Add-on DEPAKホームページでもご覧いただけます。

下記のQRコードをご利用ください。



<https://addon.depak.jp/guide/fresh>

- ご使用の前に。この「安全上の注意」をよく及びの上、正しくお使いください。

安全注意事項 (安全上のため、必ずお守りください)

危険度に応じて、以下のマークを付記しています。

 **警告** 取扱いを誤った場合、人が死亡、又は重症を負う恐れがある内容を示しています。

 **注意** 取扱いを誤った場合、ケガをしたり物理的損傷を受けたりするおそれがある内容を示しています。

行動の種類別に、以下の記号を付記しています。

 **記号** 禁止の行為であることを告げるものです。

 **記号** 行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。

警告 <故障、火災、感電、漏電の原因となります>

 ●設置や調節は、正しく行ってください。落下事故や火災、ケガの原因となります。

●水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないで下さい。感電事故や火災の原因となります。

 ●本書に記載されている電圧(100V)で使用してください。火災の原因となります。

●本体及び出力端子等の移動時は、本体にある電源スイッチをOFFにしてください。

注意 <ケガ、感電、故障、ショート、火災の原因になります>



- 濡れた手で、機器や電源プラグを触らないで下さい。感電の原因となります。
- 金属製のシート(アルミホイル等)を放電板の上に置かないでください。
- 機器の隙間に金属類(ヘアークリッパー、針金等)を差し込まないで下さい。感電の原因となります。
- 幼児、ペット等のいる部屋で使用しないで下さい。感電、火災等の恐れがあります。
- 電源ケーブル、放電板用ケーブル等の上に物を置く、吊るす、固定する、はさむ、加工する、傷つける、折り曲げる、ねじる、引っ張る等のことをしないで下さい。ケーブルが損傷し、火災や感電事故の原因になります。
- 高温になる場所(ストーブの上等)、又はその近くで使用しないで下さい。機器等の変形、故障、火災の原因となります。
- この製品は屋内専用です。屋外でご使用になりますとサビ、故障、感電事故の原因となります。
- 機器に異常がある場合、すぐにメインスイッチをOFFにし、電源プラグを抜いて下さい。放置しますと火災の原因となります。
- ご自分で分解や改造はしないで下さい。感電事故、故障の原因となります。
- 切り替えスイッチは、触らないでください。DEPAKの効果が発揮できなくなります。
- 電源コード、高圧線を引っ張らないでください。これらのコードに損傷が見られた場合は、交換をしてください。



- 電源プラグ抜き差しする場合、必ずメインスイッチをOFFにして行って下さい。ONにしたまま抜き差しするとショートや感電、火災の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って行います。ケーブルを持って引き抜いたりするとショートや感電、火災の原因となります。
- 長期間、ご使用にならない時は電源プラグを抜いて下さい。火災の原因となる場合があります。

●以下の品目と数量が揃っているか、ご確認ください。

構成品一覧

品 名	数 量	品 名	数 量
本 体	1 台	高圧線	基 線【A】
			延長線【B】(端子付)
			延長線【C】(終端付)
			延長線【D】(端子無)
網電極	3 枚	電源ケーブル	1 個
電源変換アダプタ	1 個	ケーブル固定用 粘着式クリップ	5 個
結束バンド	10 本	検電器	1 個
検電器用単 4 乾電池	2 個		



本 体



高圧線 基線【A】(2m)




高圧線 延長線【B】(端子付 40cm)



高圧線 延長線【C】(終端付 40cm)



高圧線 延長線【D】(端子無 40cm)

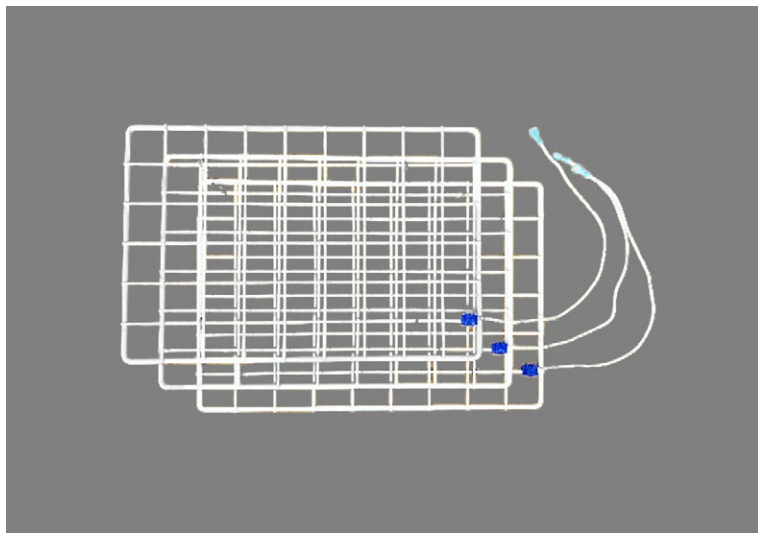

網電極



ケーブル固定用粘着式クリップ



電源ケーブル



電源変換アダプタ



結束バンド





検電器



検電器用単4乾電池

- ① 網電極が冷蔵庫内の既設の網棚にぶら下がるように、網電極のフックを既設の網棚に掛けてください。このとき、網電極に取り付いている電線が、冷蔵庫内の奥になるように設置してください。


DEPAKの効果は、網電極の上下に現れますので、1段おきに設置するようにしてください。
テーブル型の冷蔵庫を使用されている場合などは、左右に網電極を設置してください。

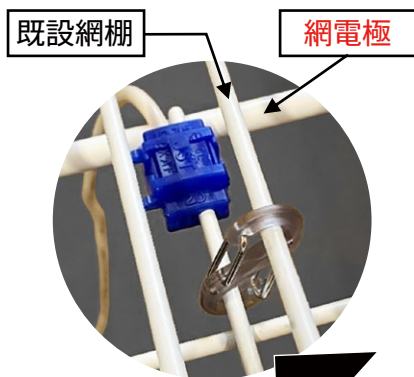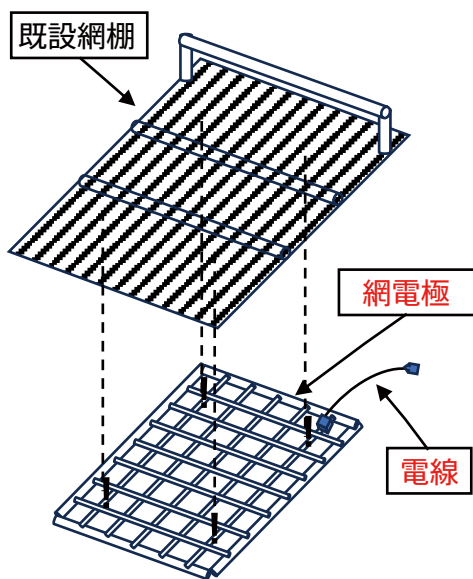


取付け後（下から見た写真）



取付け後（上から見た写真）

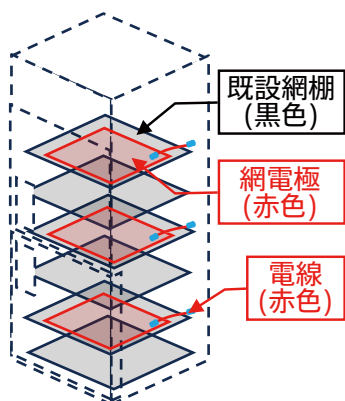


(例：2ドア6段棚冷蔵庫)

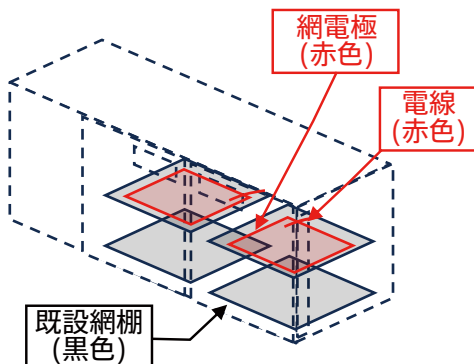



(例：テーブル型2ドア上下2段棚冷蔵庫)

- ② 網本体を、電源コンセント近くの安定した場所に、設置してください。平置き、もしくは壁掛け可能です。
- ③ 本体のメインスイッチが「OFF」であることを、確認してください。
- ④ 切り替えスイッチS1、S2ともにONであることを確認してください。
(工場出荷時には、S1,S2 ともに ON になっています。)



- ⑤ 本体の赤色のターミナルに、赤色のプラグが付いた付属の高圧線を、接続してください。




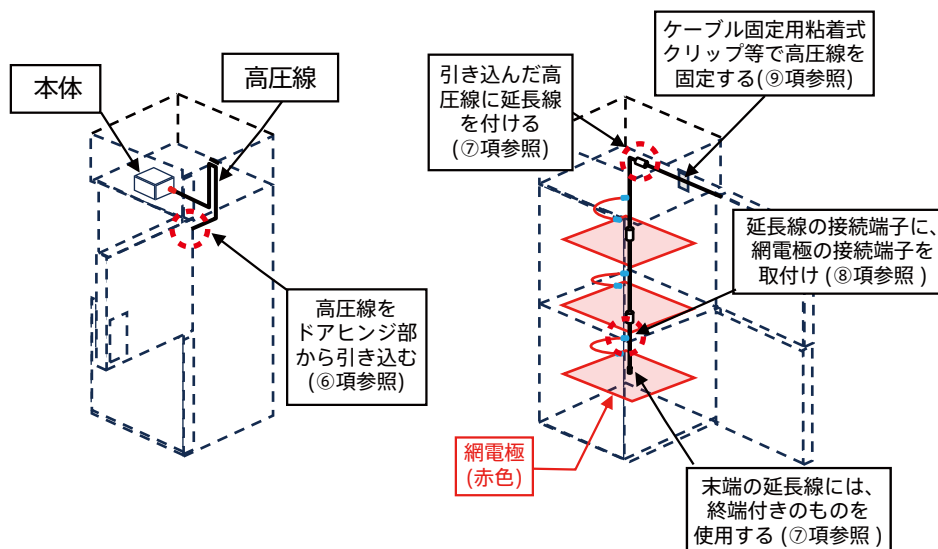


高圧線 取付け概要

(本体を2ドア6段棚冷蔵庫天井部に設置した場合)


- ⑥ 本体に接続された高圧線を、冷蔵庫内に引き込んでください。このとき、冷蔵庫のドアのヒンジ側から電線を通すことを、おすすめします。

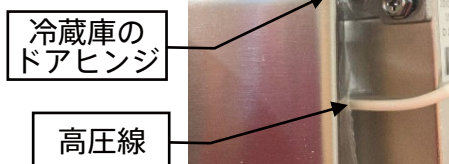


- ⑦ 網電極の枚数など設置状況に合わせて、引き込んだ高圧線に、延長線を取付けてください。末端の延長線には、終端付きのものをご使用ください。

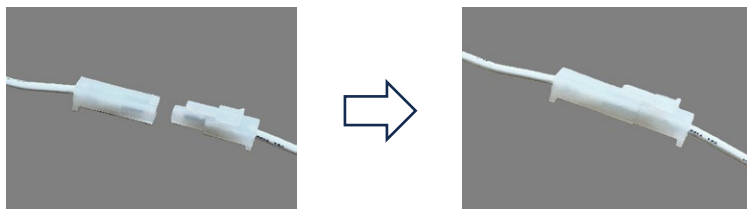

- ⑧ 延長線の接続端子に、網電極の接続端子を取付けてください。

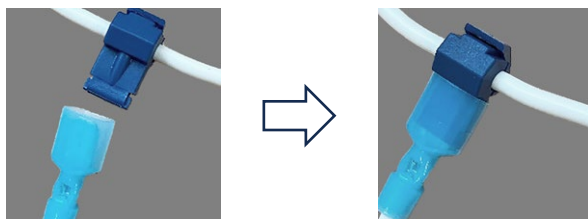

- ⑨ 厨房作業の邪魔にならないように、冷蔵庫内外の高圧線を、付属のケーブル固定用粘着式クリップまたは結束バンドで、適宜固定してください。

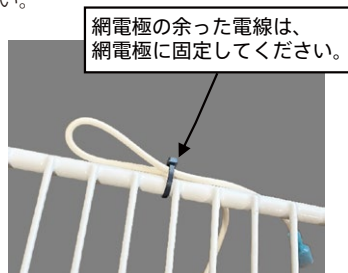

- ⑩ 本体に電源ケーブルを接続し、100V（50Hz/60Hz）電源に接続してください。

ご使用上の注意！

※アース端子付きがない電源コンセント（2ピンコンセント）でご使用する場合には、付属の変換アダプタをご使用ください。アースは必ず接続してください。



本体への接続



3ピンコンセントの接続



アース端子付き
2ピンコンセントの接続

使用方法

Add-On DEPAK Fresh

- ① 本体のメインスイッチをオンにして、電源ランプが点灯していることを確認ください。検電器を放電板の近くに近づけて電場感知音(ピー音)が鳴ることを確認ください。

- ② 通常どおり、冷蔵庫をご使用ください。



製品仕様


Add-On DEPAK Fresh

■本体及び網電極

項 目	区 分	単位	仕 様
[1] 電気特性	入力電圧	V	単相 100V (50/60Hz)
	出力電流	A	0.0005 以下
	出力電圧	V	1,000 以上
	消費電力	W	2
[2] 環境特性	動作温度	℃	-20 ~ 45
	動作湿度	%RH	45 ~ 90 (結露なきこと)
	保管温度	℃	-35 ~ 60
	保管湿度	%RH	15 ~ 90 (結露なきこと)
[3] 一般特徴	外形寸法(WxDxH)	mm	W173xD143xH105
	重量	kg	1.65
	高圧線	mm	基 線 : 2000×1本 延長線(端子付) : 400×2本 延長線(終端付) : 400×1本 延長線(端子無) : 400×2本
	電源ケーブル	mm	2000

■付属品

区 分	品 名	数 量
付属品	ケーブル固定用粘着式クリップ	5 個
	結束バンド	10本

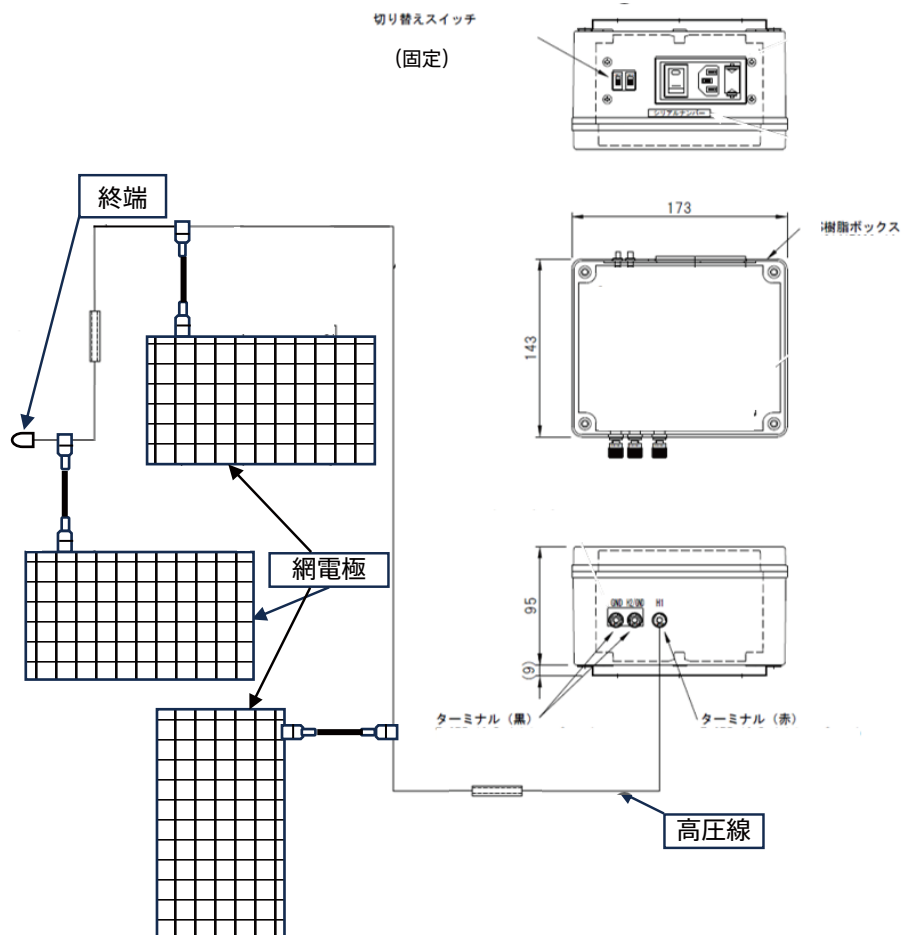

保証期間

本品は、サブスク（サブスクリプションサービス）でのご提供のため、保証期間等の設定はございません。また、費用につきましては、サブスクの契約内容をご確認ください。故障等が発生した場合には、株式会社サンテツ技研の神戸事業所までご連絡ください。


TEL : 078-393-7092 FAX:078-335-5701

ご使用上の注意！

※洗浄等で、網電極を取外す際には、端子の接続箇所を取り外してください。

また、接続端子に水がかからないよう、ビニール袋などで保護してから、おこなってください。

万一、接続端子部に水がかかった場合には、水をふき取り、水分を完全に乾燥させてからご使用ください。

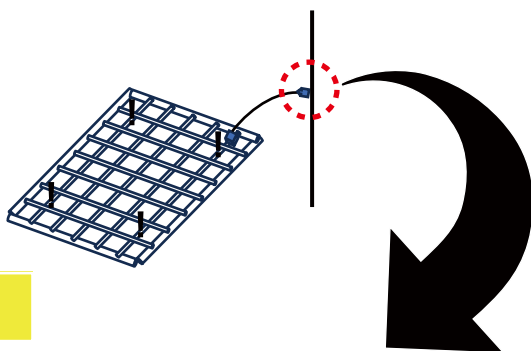

**この端子は、絶対に
取外さないでください！**



拡大図(取外し時)



拡大図(取付時)



Find the true quality.

株式会社サンテツ技研

〒650-0024 神戸市中央区海岸通5番地 (商船三井ビル7F)
TEL. 078-393-7092 (受付時間／平日8:30～17:30)

詳しくはHPから!
addon.depak.jp

